



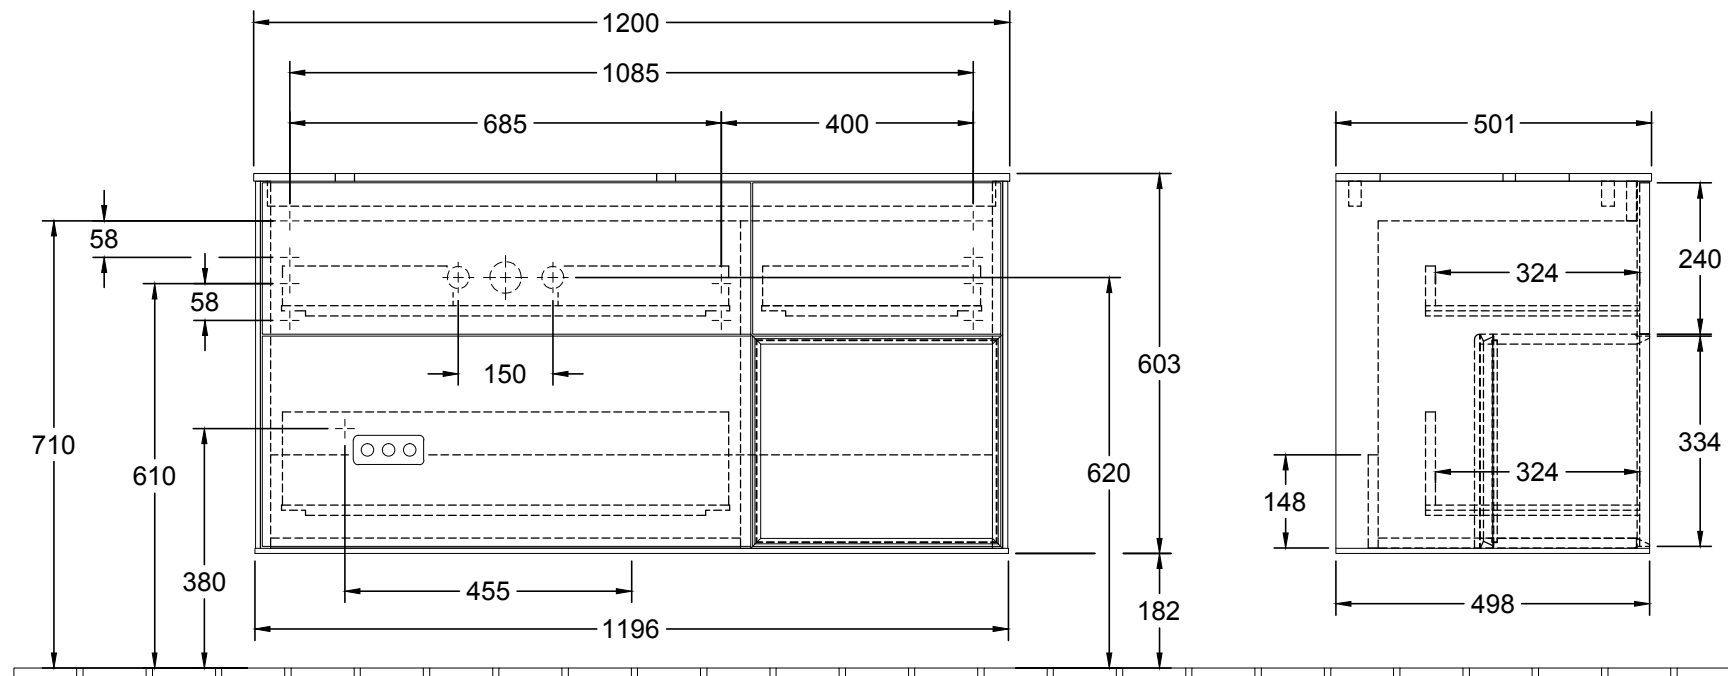

 220 - 240 V loser Netzanschluss ( laut VDE 0100 Teil 701 )

**ACHTUNG:** Die Installation und die Anschlüsse müssen nach den gültigen Installationsvorschriften des jeweiligen Landes von einem konzessionierten Fachmann ausgeführt werden

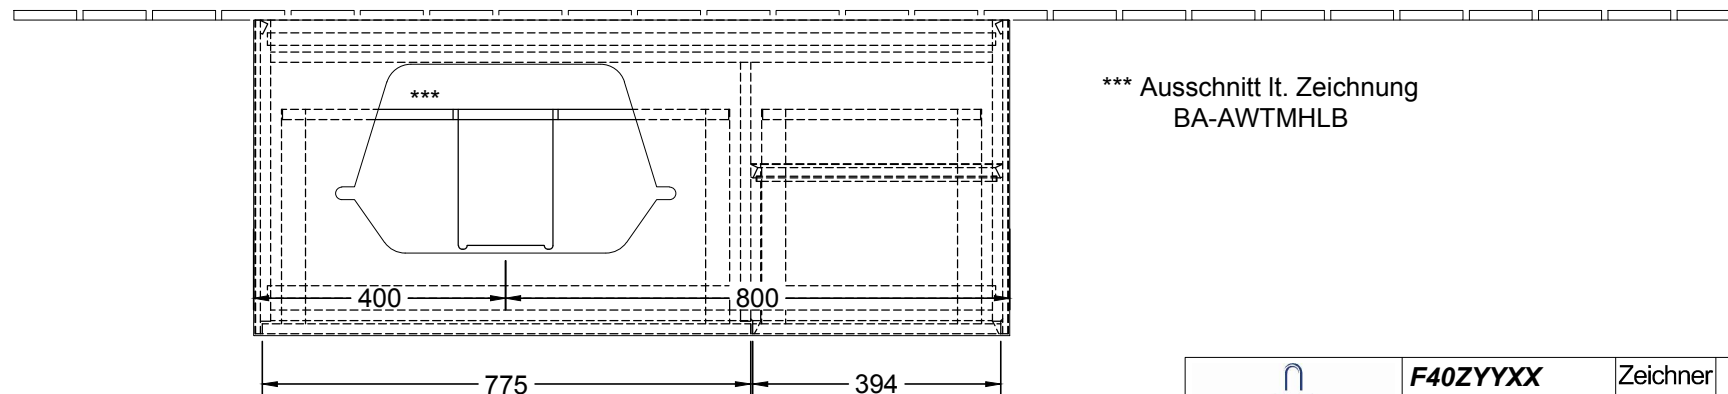

\*\*\* Ausschnitt lt. Zeichnung  
BA-AWTMHLB

|                                                                                       |                         |               |      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|------|------------|
|  | <b>F40ZYYXX</b>         | Zeichner      | MAJJ | 06.12.2016 |
|                                                                                       | <b>WT- Unterschrank</b> | <b>FINION</b> |      |            |
|                                                                                       | Typenzeichnung          | 1:12          |      |            |

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung nicht kopiert oder Dritten zugänglich gemacht werden.