


220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)

ACHTUNG: Die Installation und die Anschlüsse müssen nach den gültigen Installationsvorschriften des jeweiligen Landes von einem konzessionierten Fachmann ausgeführt werden

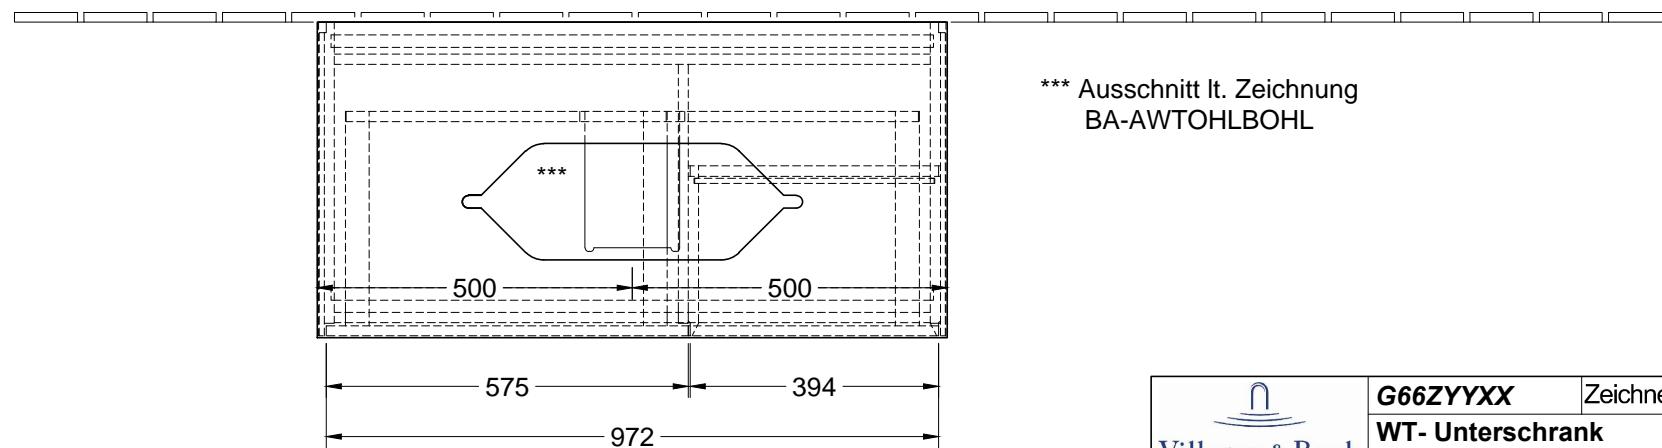

*** Ausschnitt lt. Zeichnung
BA-AWTOHLBOHL

	G66ZYXX	Zeichner	MAJJ	18.09.2017
WT- Unterschrank	FINION			
Typenzeichnung	1:12			
Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung nicht kopiert oder Dritten zugänglich gemacht werden.				